

ELABORATION DU
PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

Assainissement

DAMIATTE

Extrait de la commune



ATELIER


AMENAGEMENT
du TERRITOIRE
et MISE AU PAYS

«Origine DGFiP Cadastre © Droits de l'Etat réservés © 2021»

Date :	Phase :	Echelle :	Plaque n°
édité le 20/09/2022		Sans Echelle	5.3.2
CCLPA - Maison du Pays, 81220 Servis tél. : 05 63 70 52 677 courriel : contact@cclpa.fr			

- Réseau eaux usées
- Réseau unitaire
- Réseau eaux usées supposés
- Station de relevage
- Station d'épuration

AVERTISSEMENT
Les réseaux sont donnés sous forme d'indications et non opposables au tiers.
Nous ne garantissons pas leurs exactitudes et leurs exactitudes.

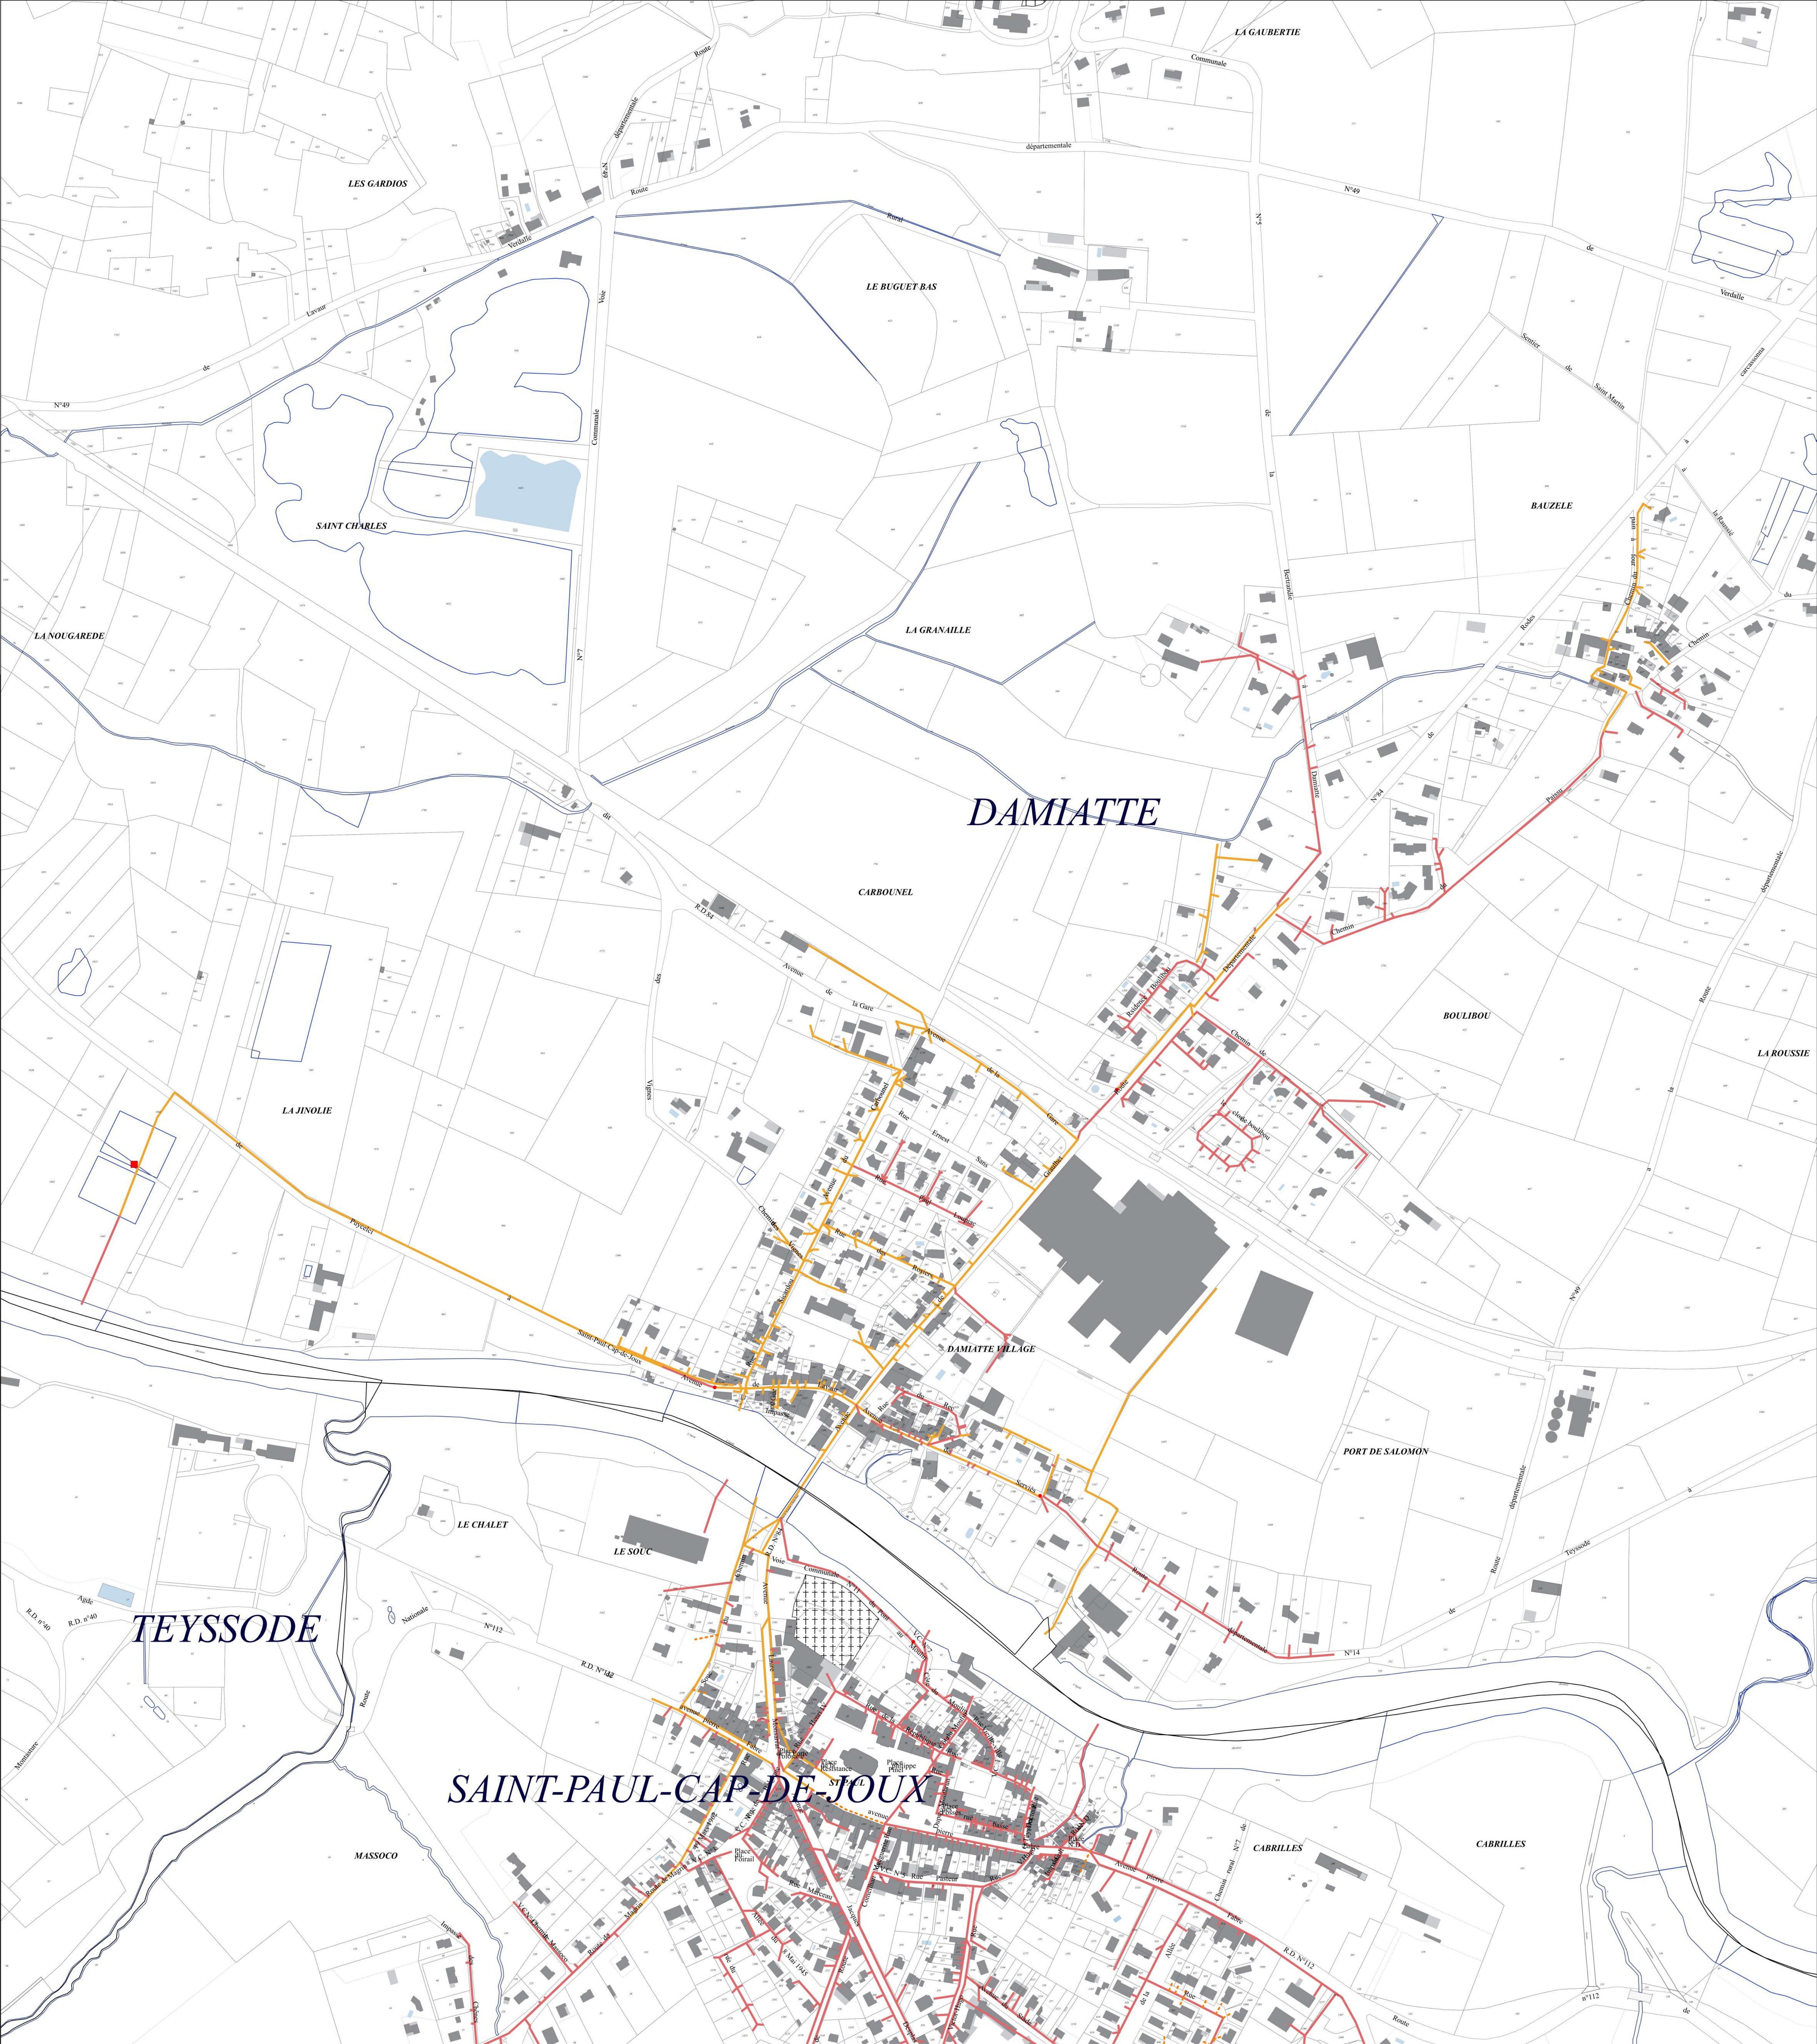

Damiatte - En Gontié

En Gortie

Tranchée d'infiltration/Plus de 30 ml/chambre

Classe SERP

Damiatte - La Cahuzière

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

Filtre à sable vertical/Rejet au réseau hydraulique superficiel


Classe
SERP

Tranchée d'infiltration/15 à 20 ml/chambre


Classe
SERP

Filtre à sable vertical/Semi-enterré et rejet par puits filtrant

Classe
SERP

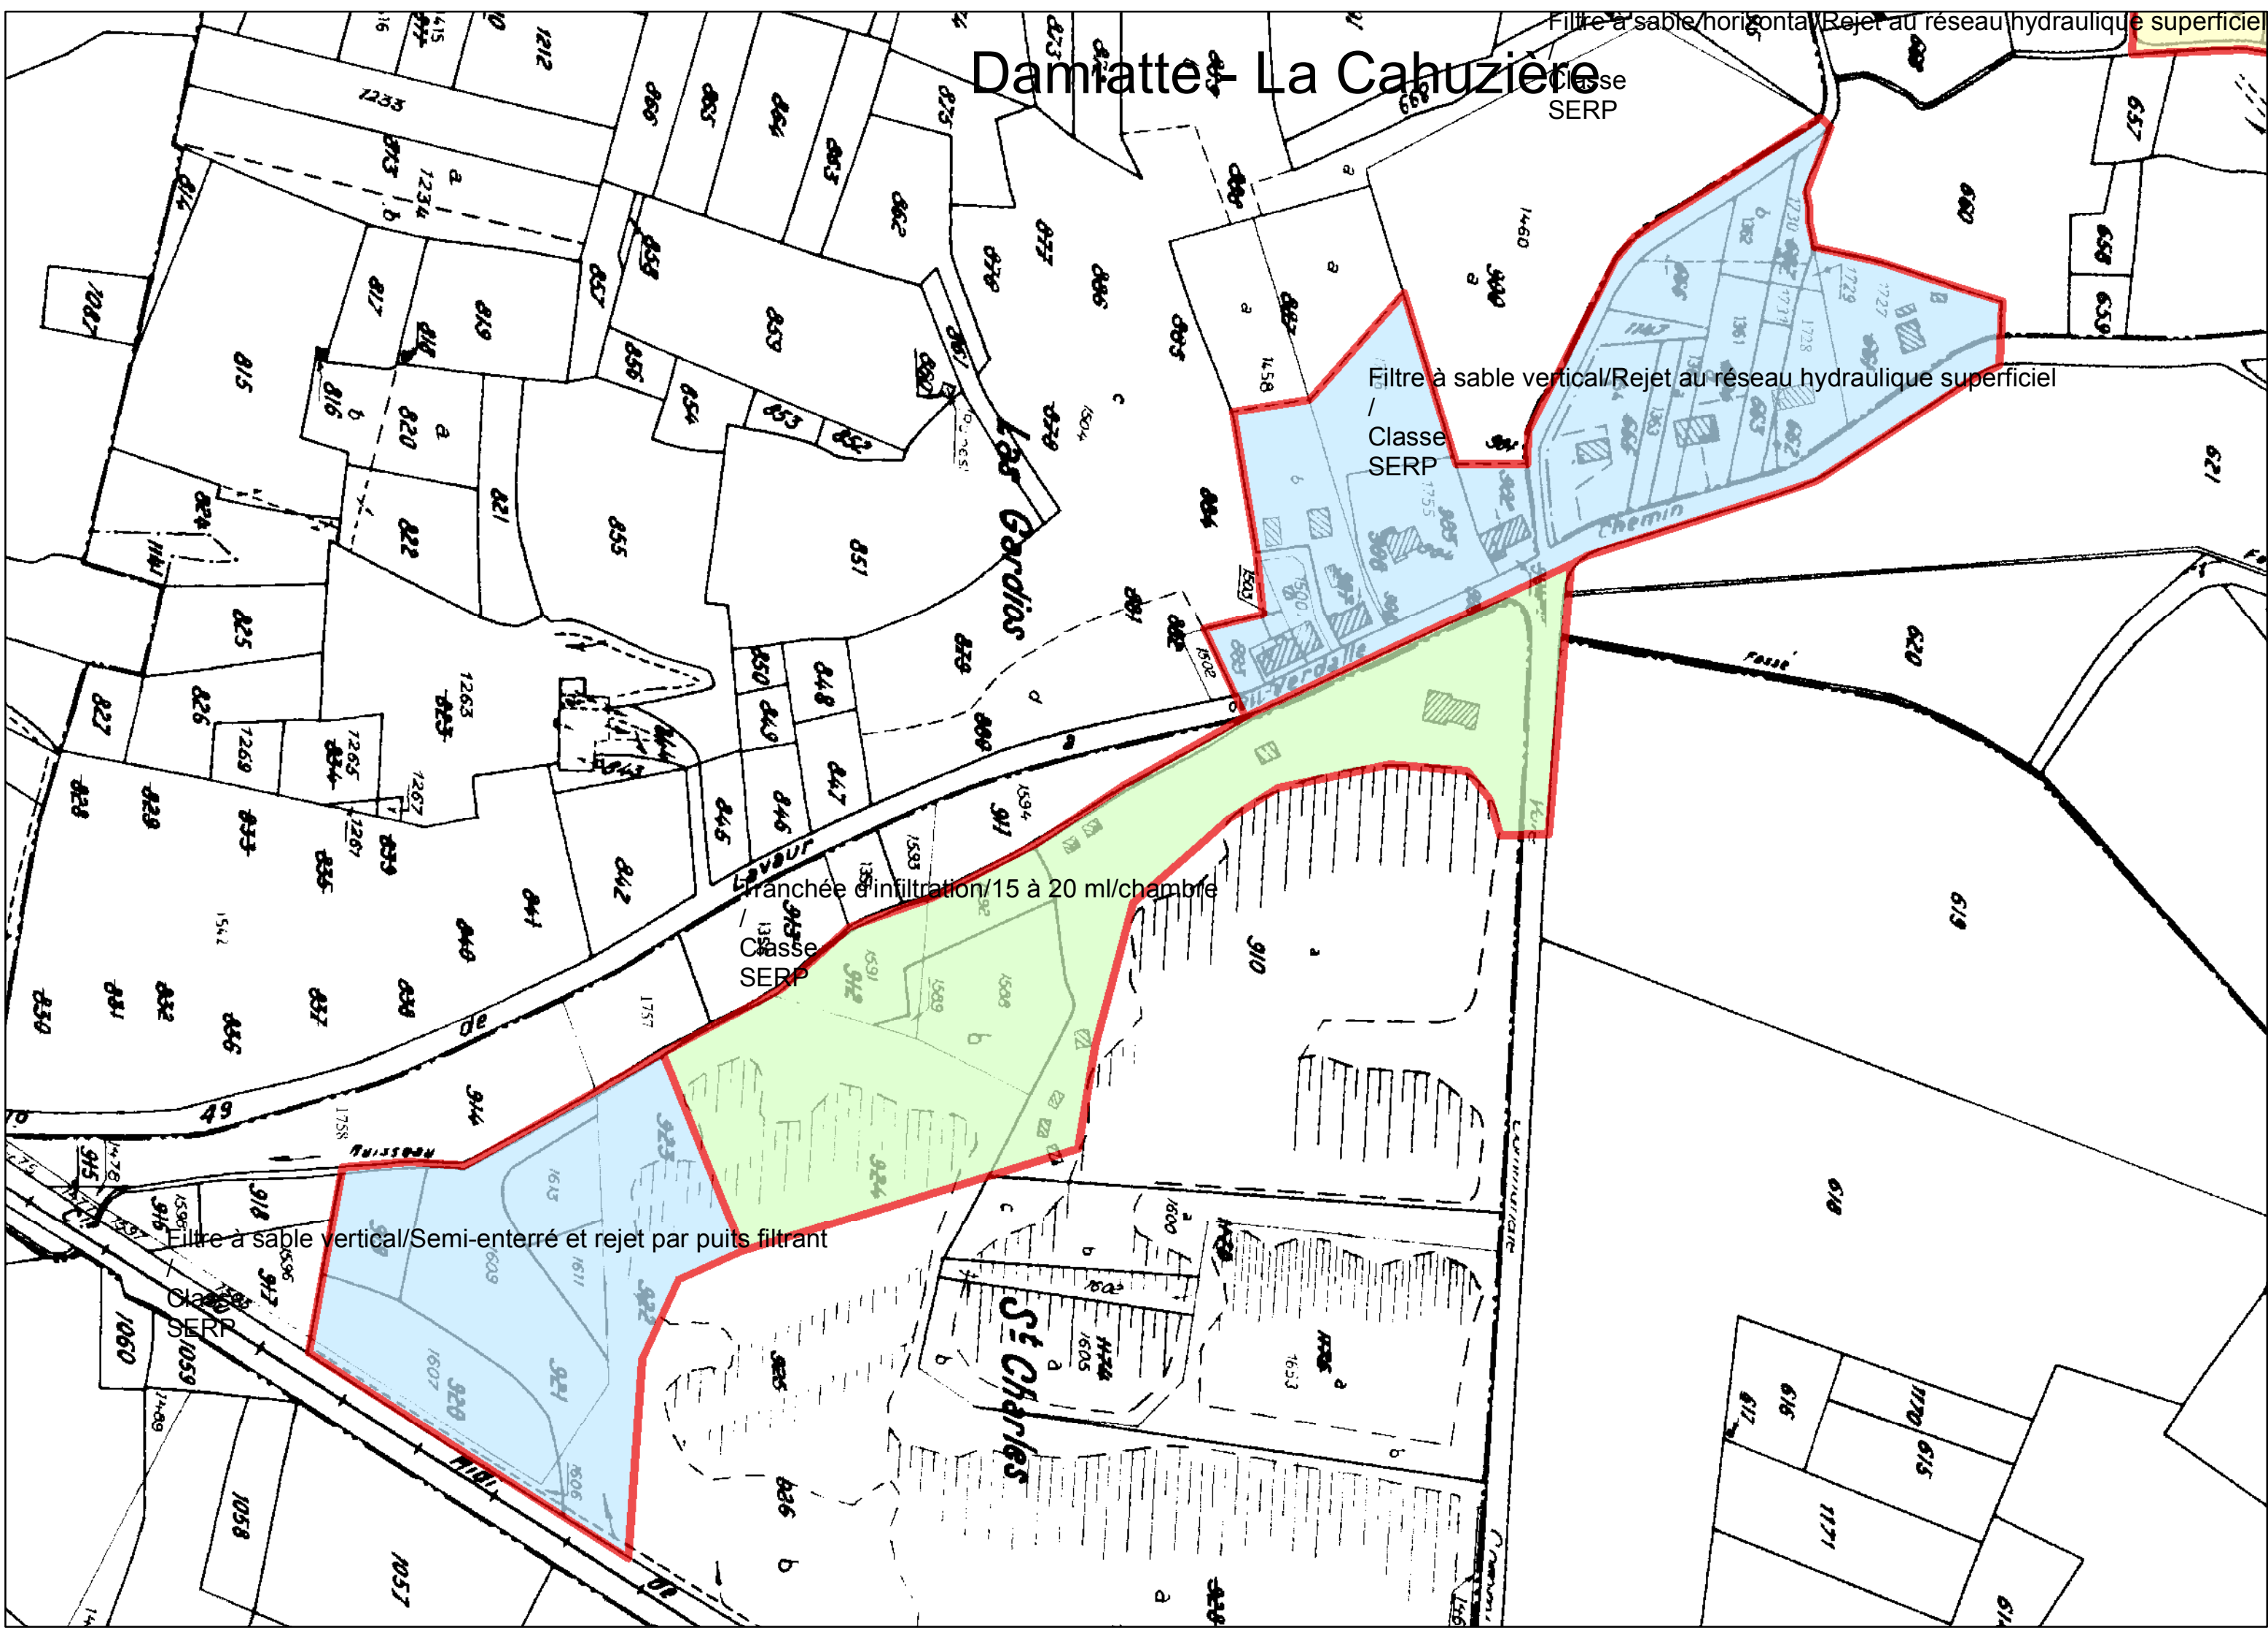

Darniatte - La Capelle

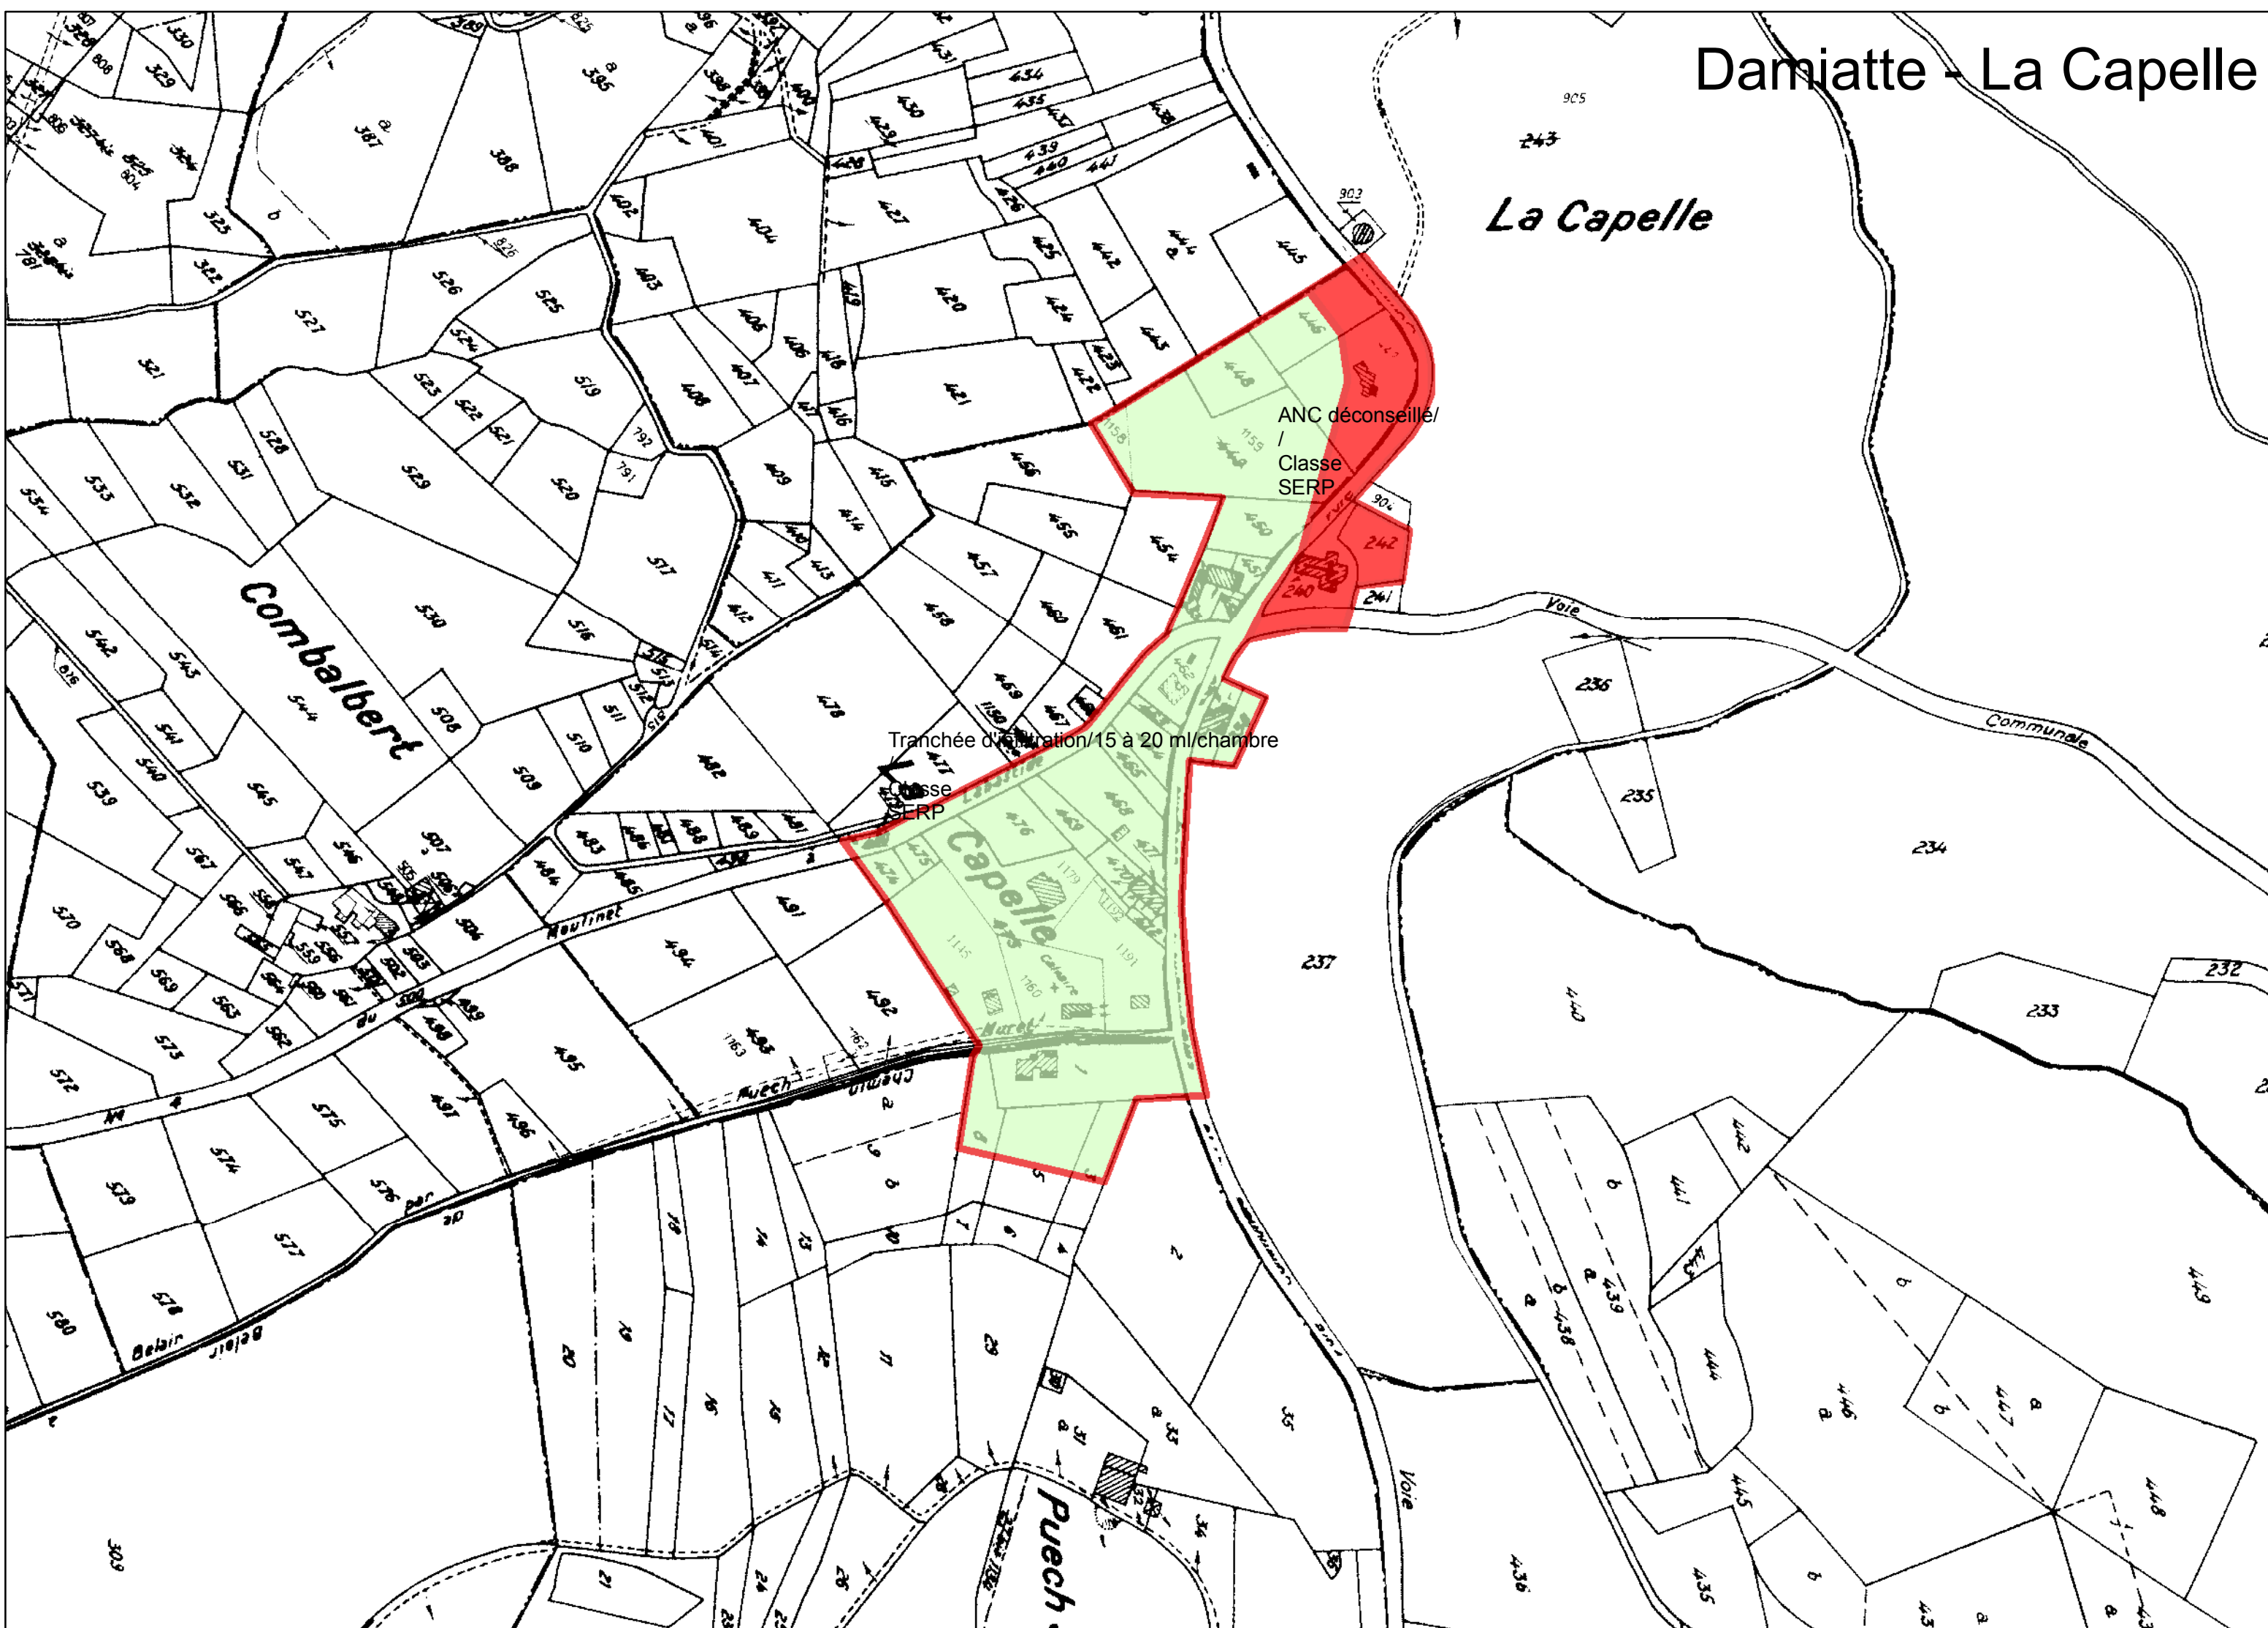


Damiette - Le Buguet Haut

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

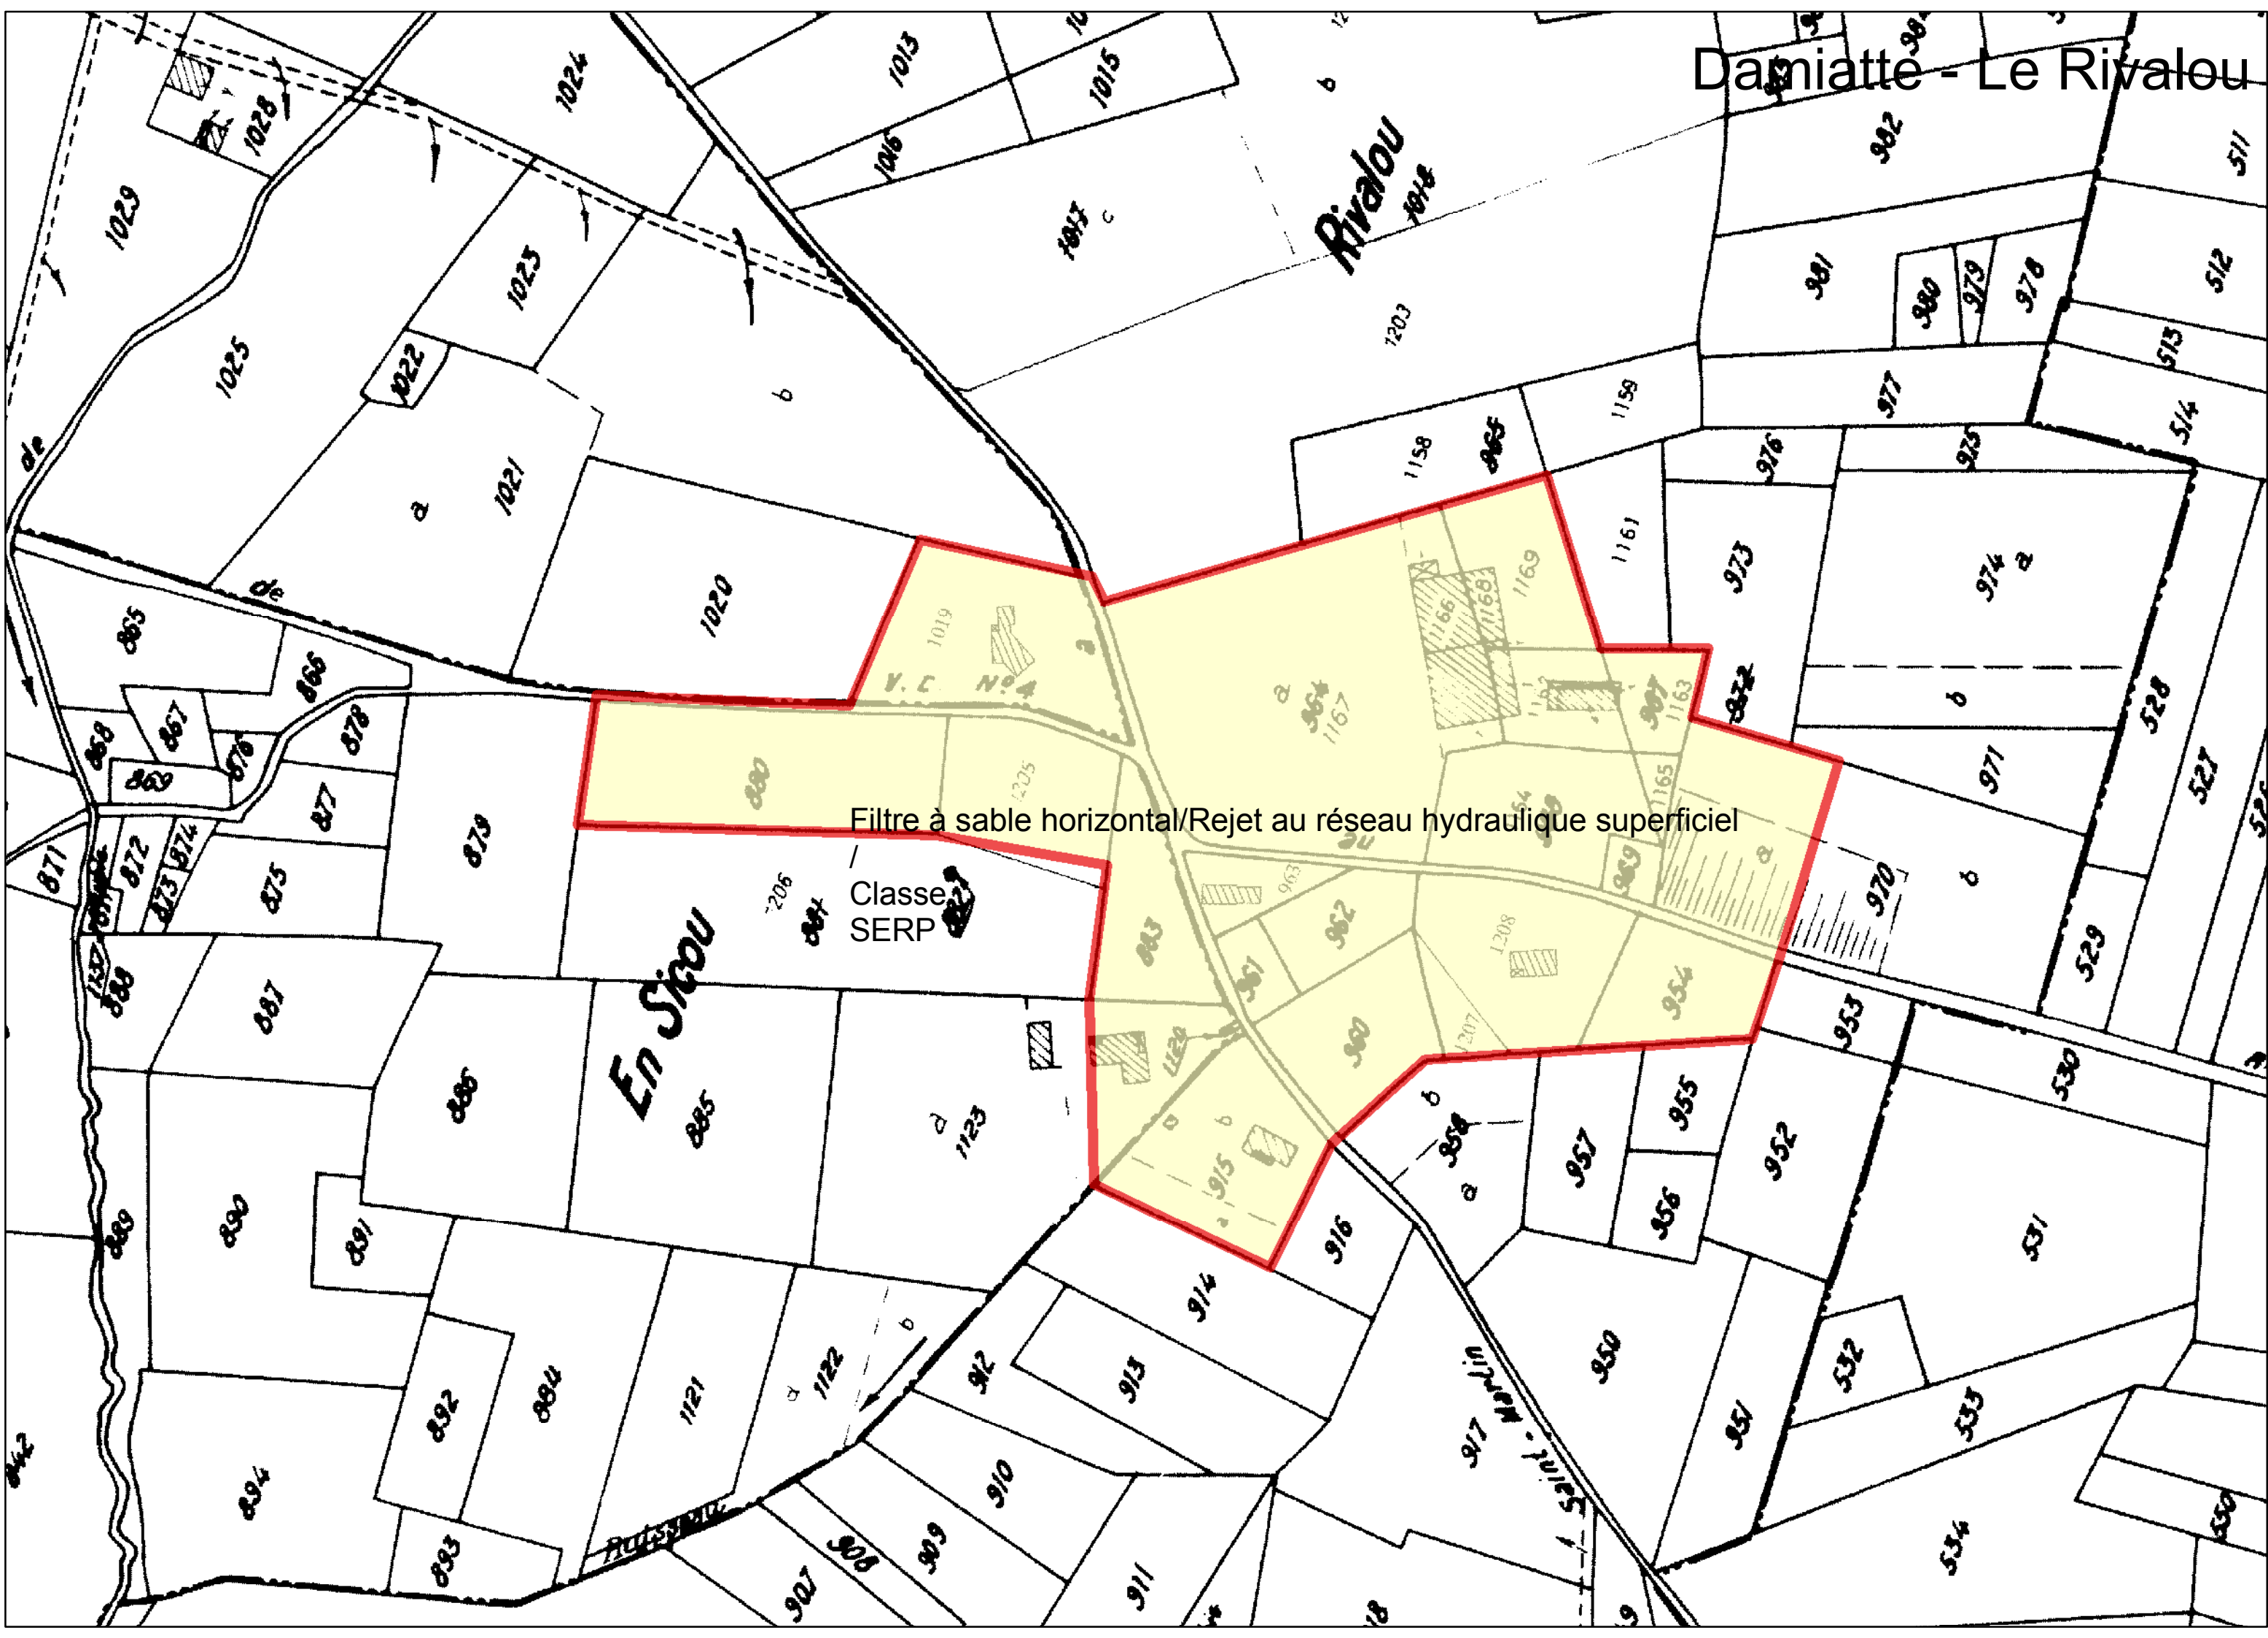

Filtre à sable vertical/Sémi-enterré et rejet par puits filtrant

Classe
SERP


Damiette - St-Charles

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

Filtre à sable vertical/Rejet par puits filtrant

Classe
SERP

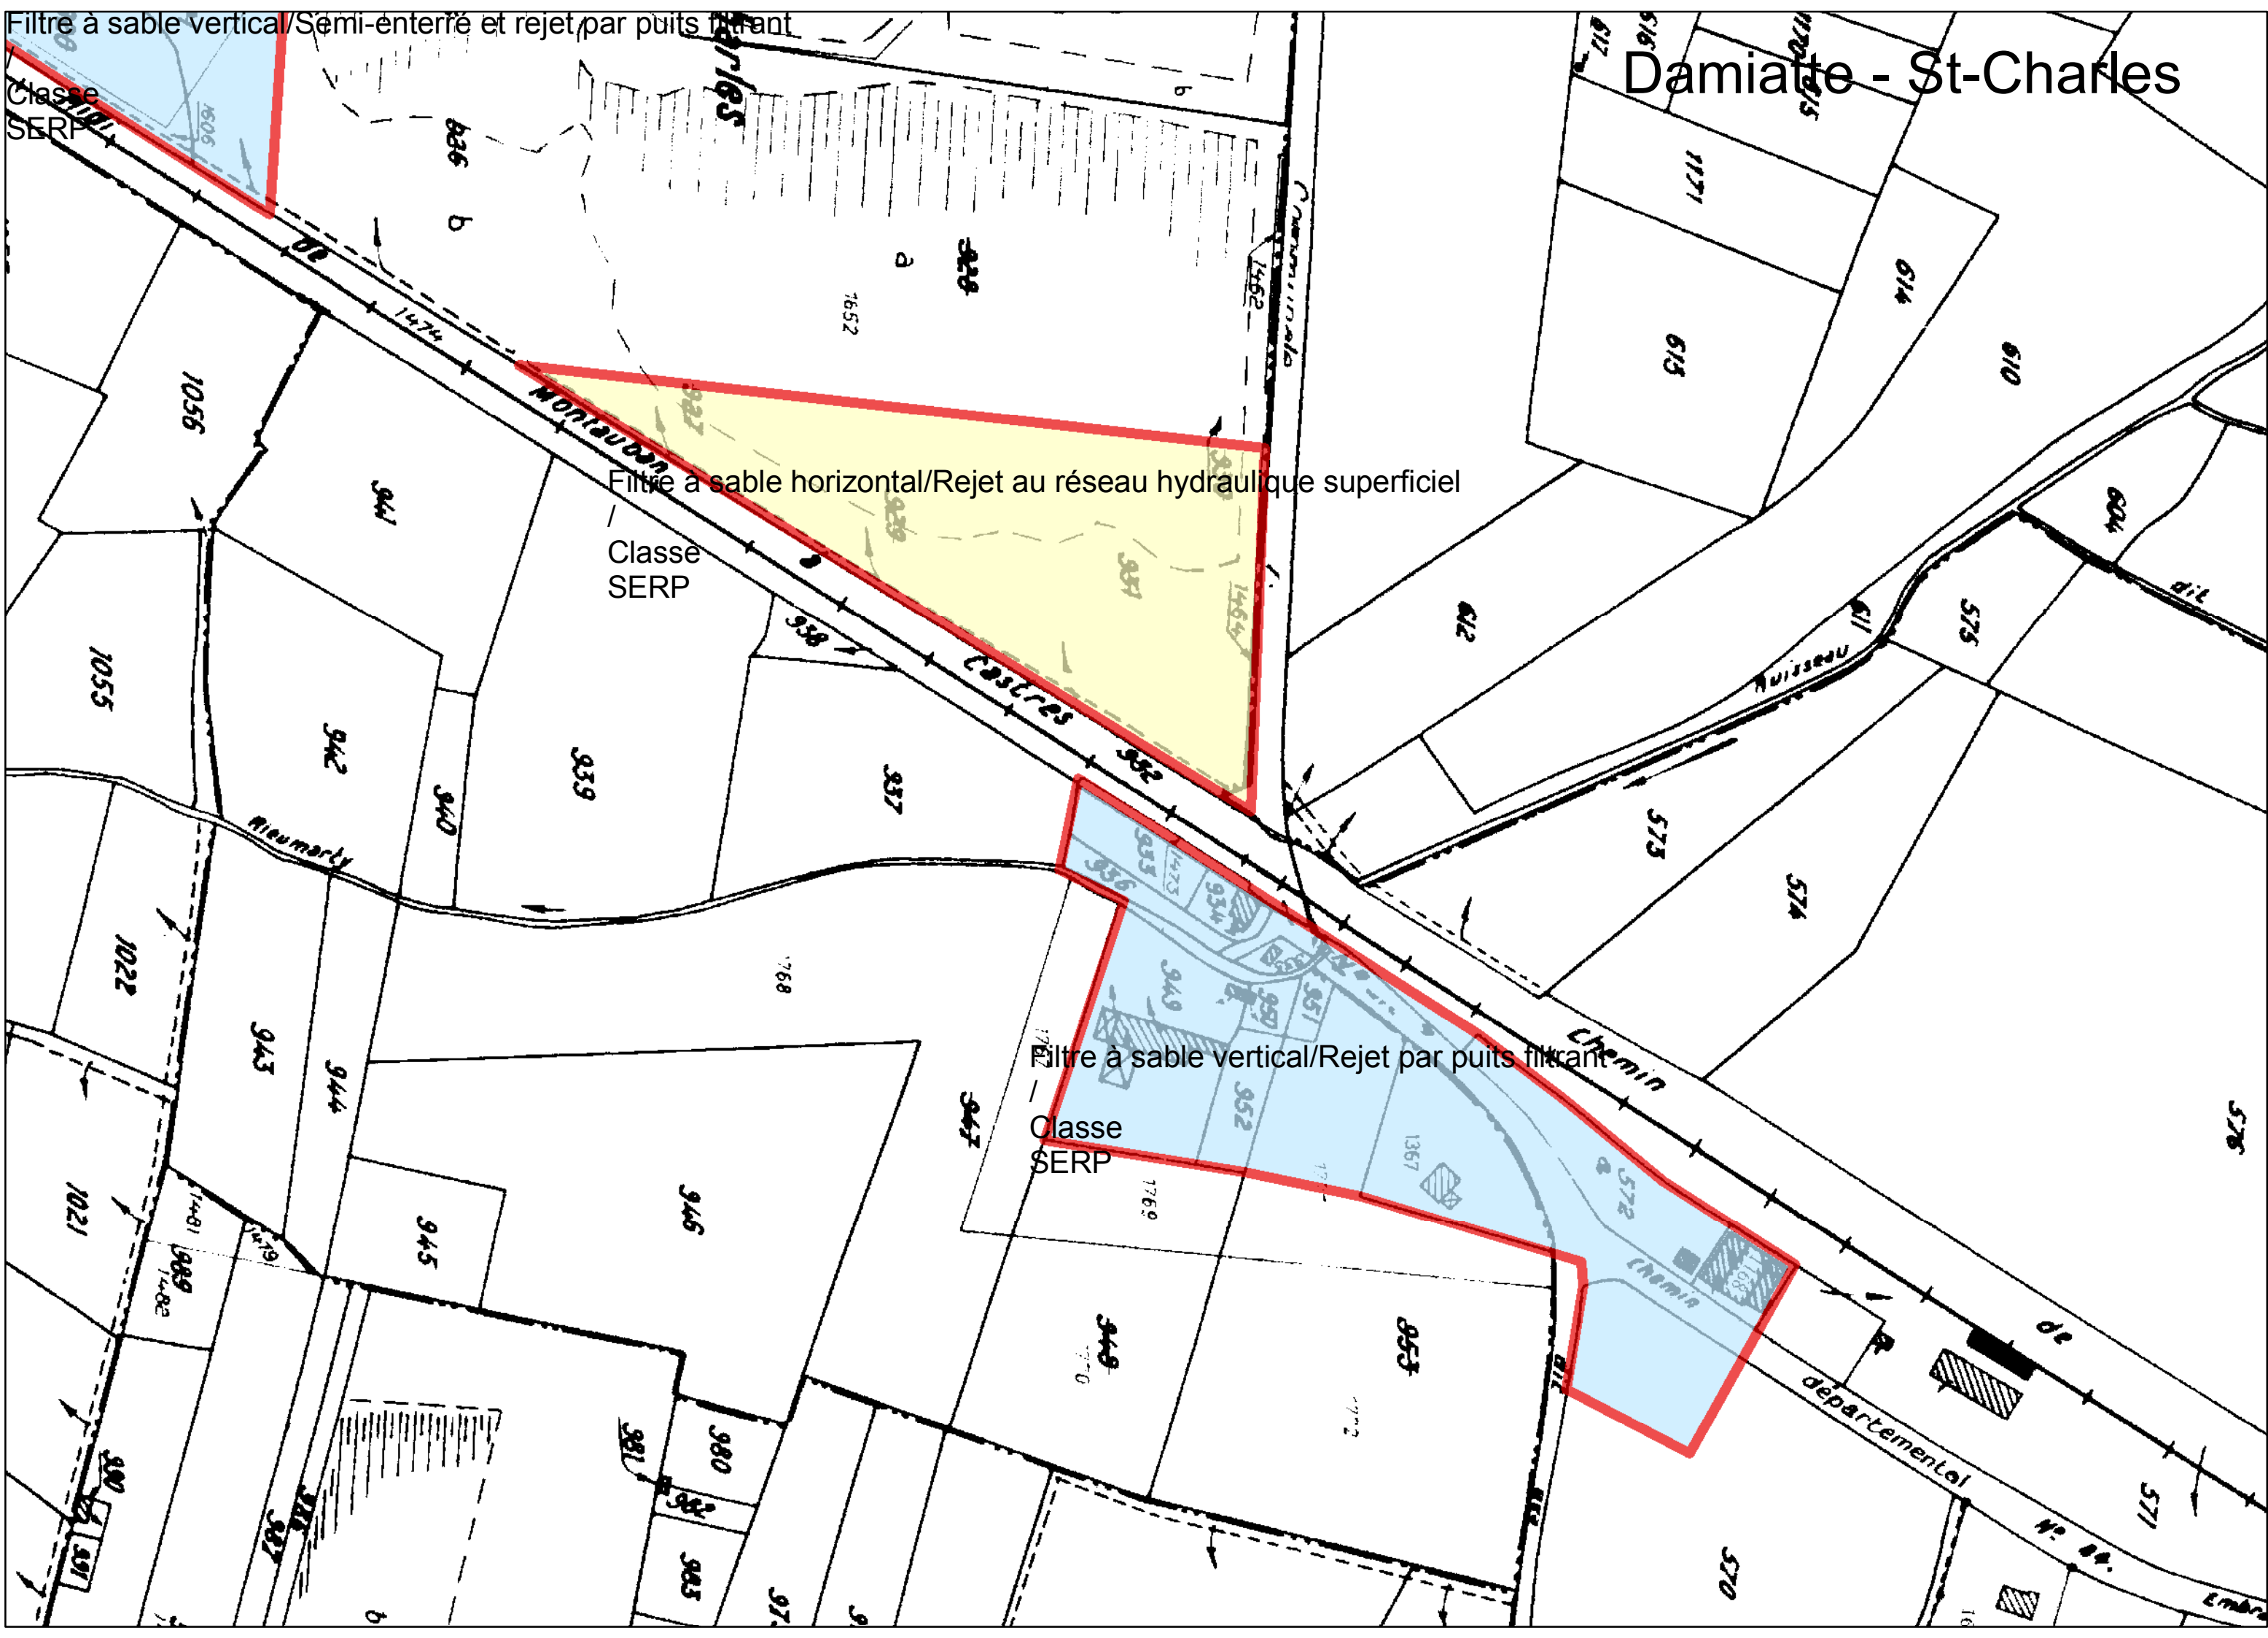

Damiette - St-Martin

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

Filtre à sable vertical/Semi-enterré et rejet par puit filtrant

Classe
SERP

Filtre à sable horizontal/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

ANC déconseillé/

Classe
SERP

Tranchée d'infiltration/Plus de 30 ml/chambre

Classe
SERP

Tranchée d'infiltration/15 à 20 ml/chambre

Classe
SERP

Filtre à sable vertical/Rejet au réseau hydraulique superficiel

Classe
SERP

départemental


Chemin

Damiatte⁸⁸ - Vialas


ANC déconseillé/
/ Classe
SERP

Expertise géologique nécessaire/
/ Classe
SERP

Damiette - La Granalié

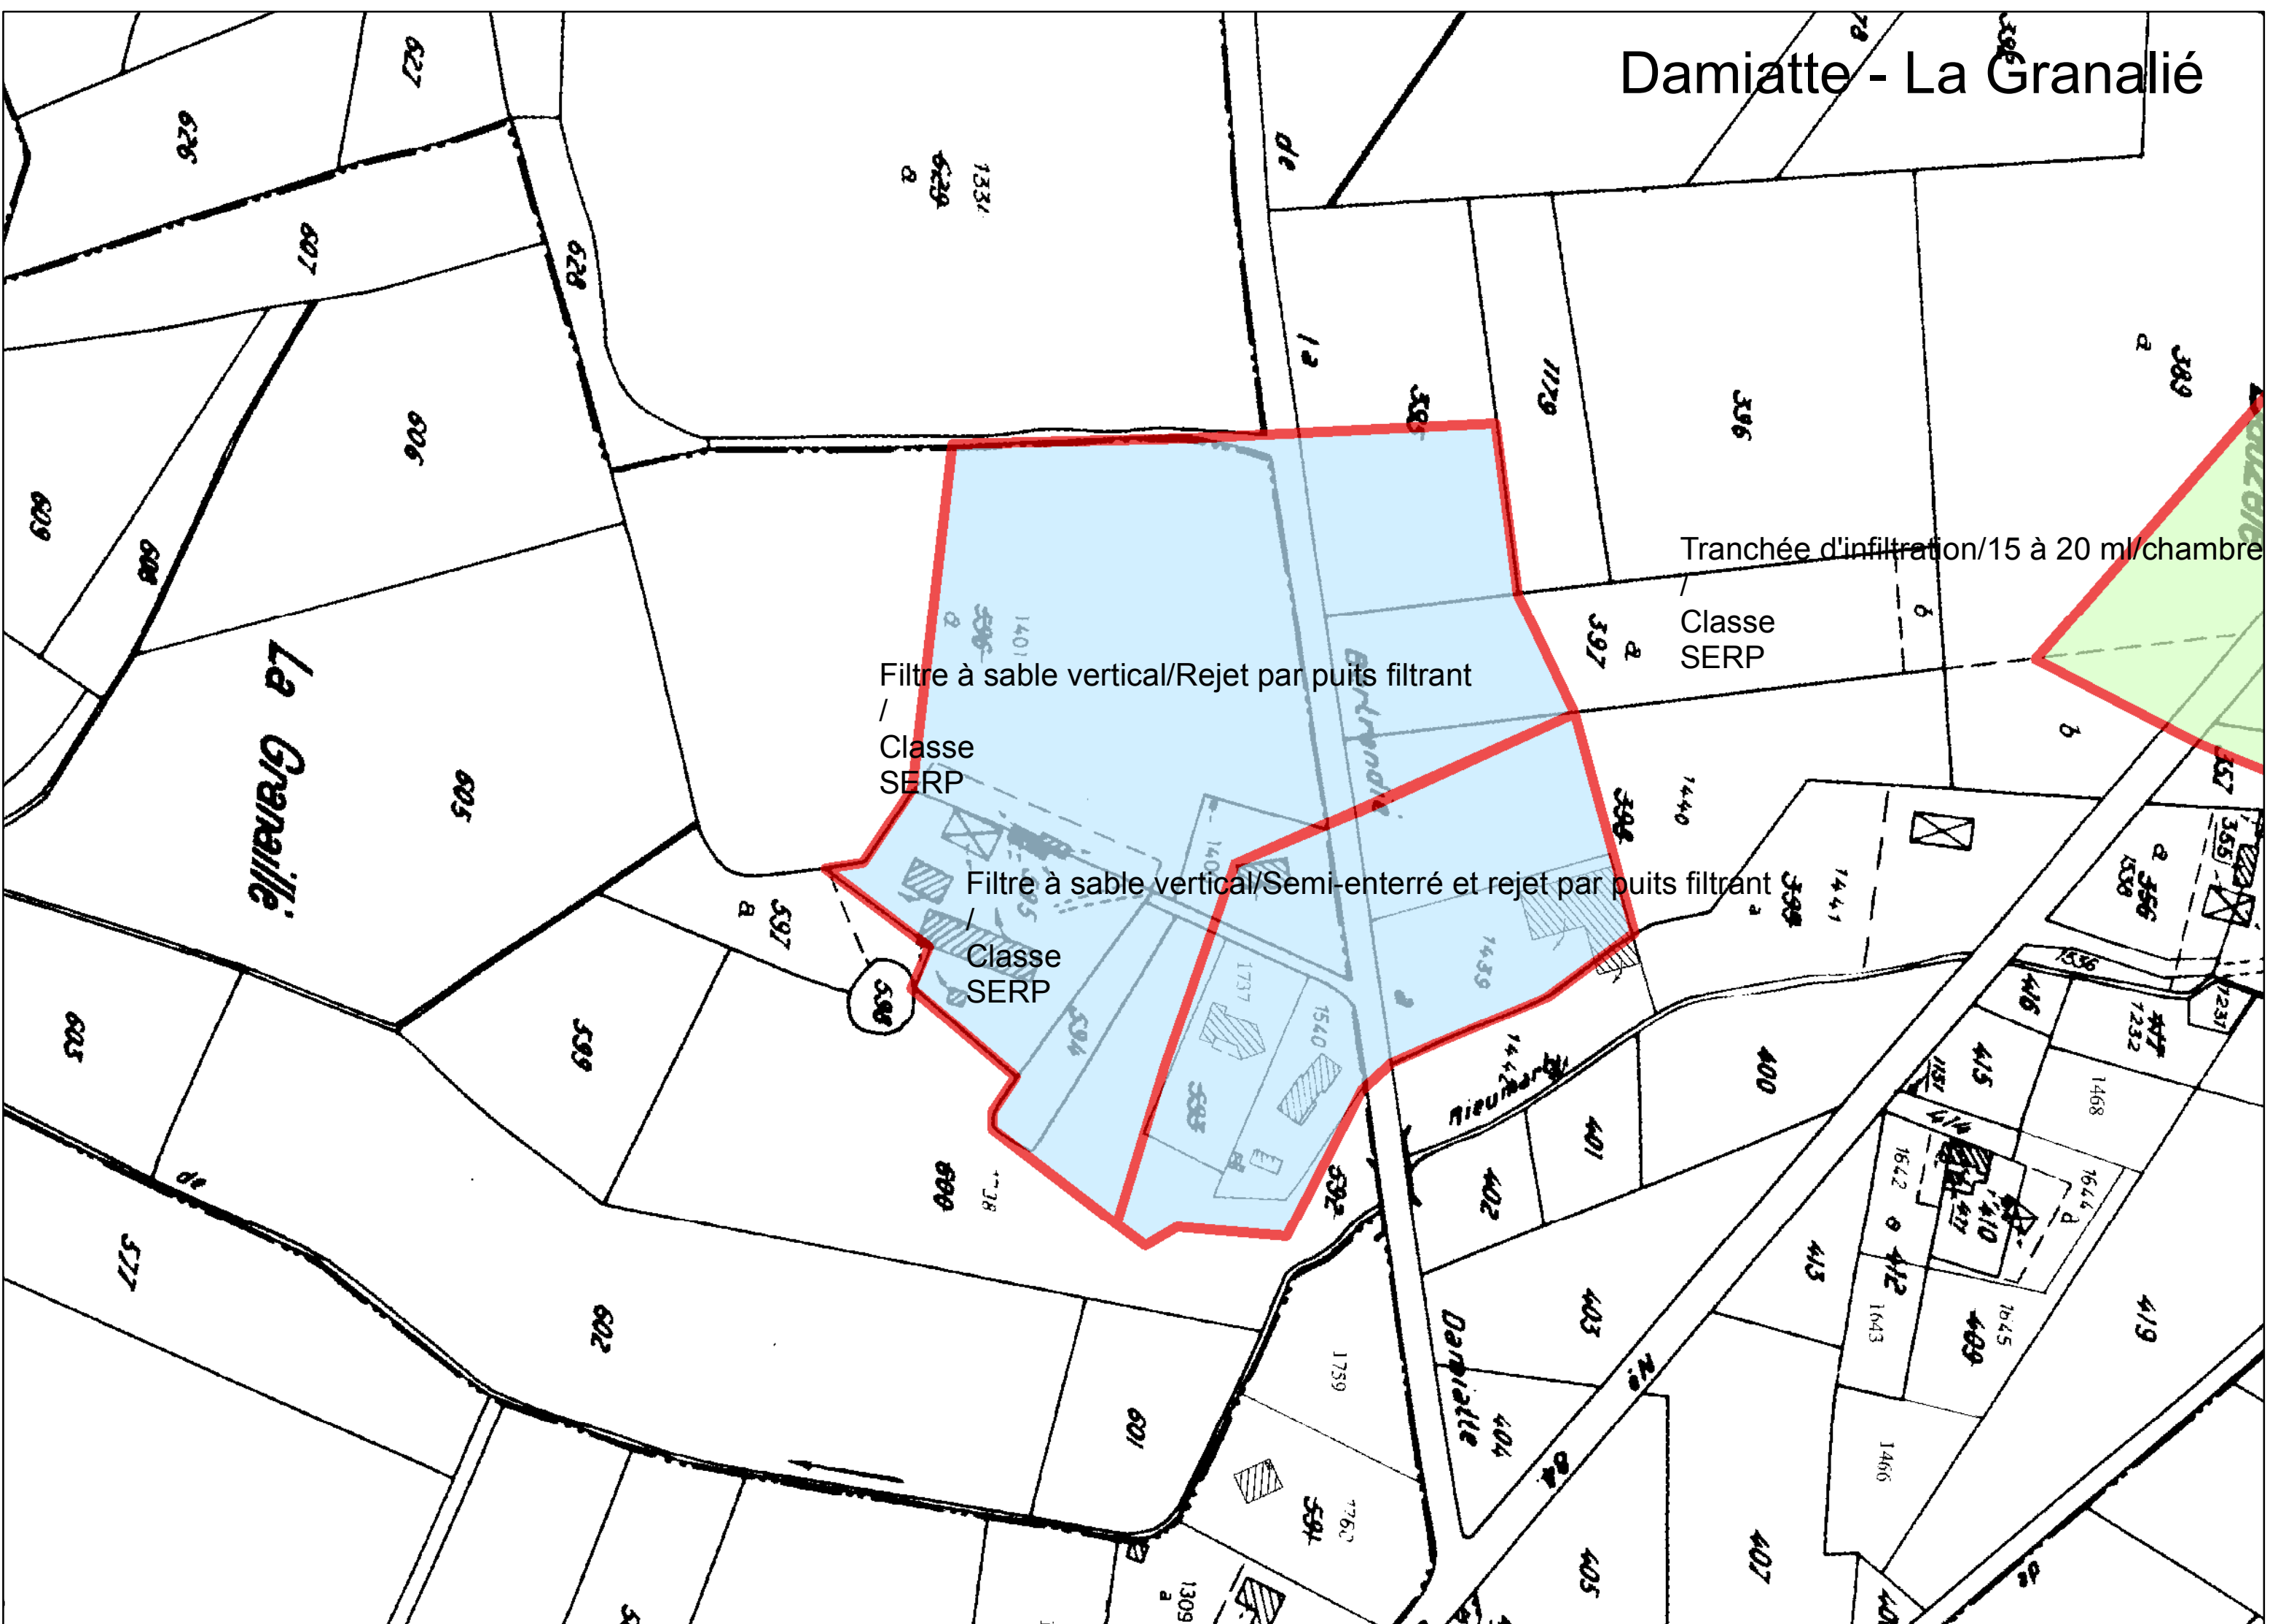

~~Damiatte - Bauzele~~

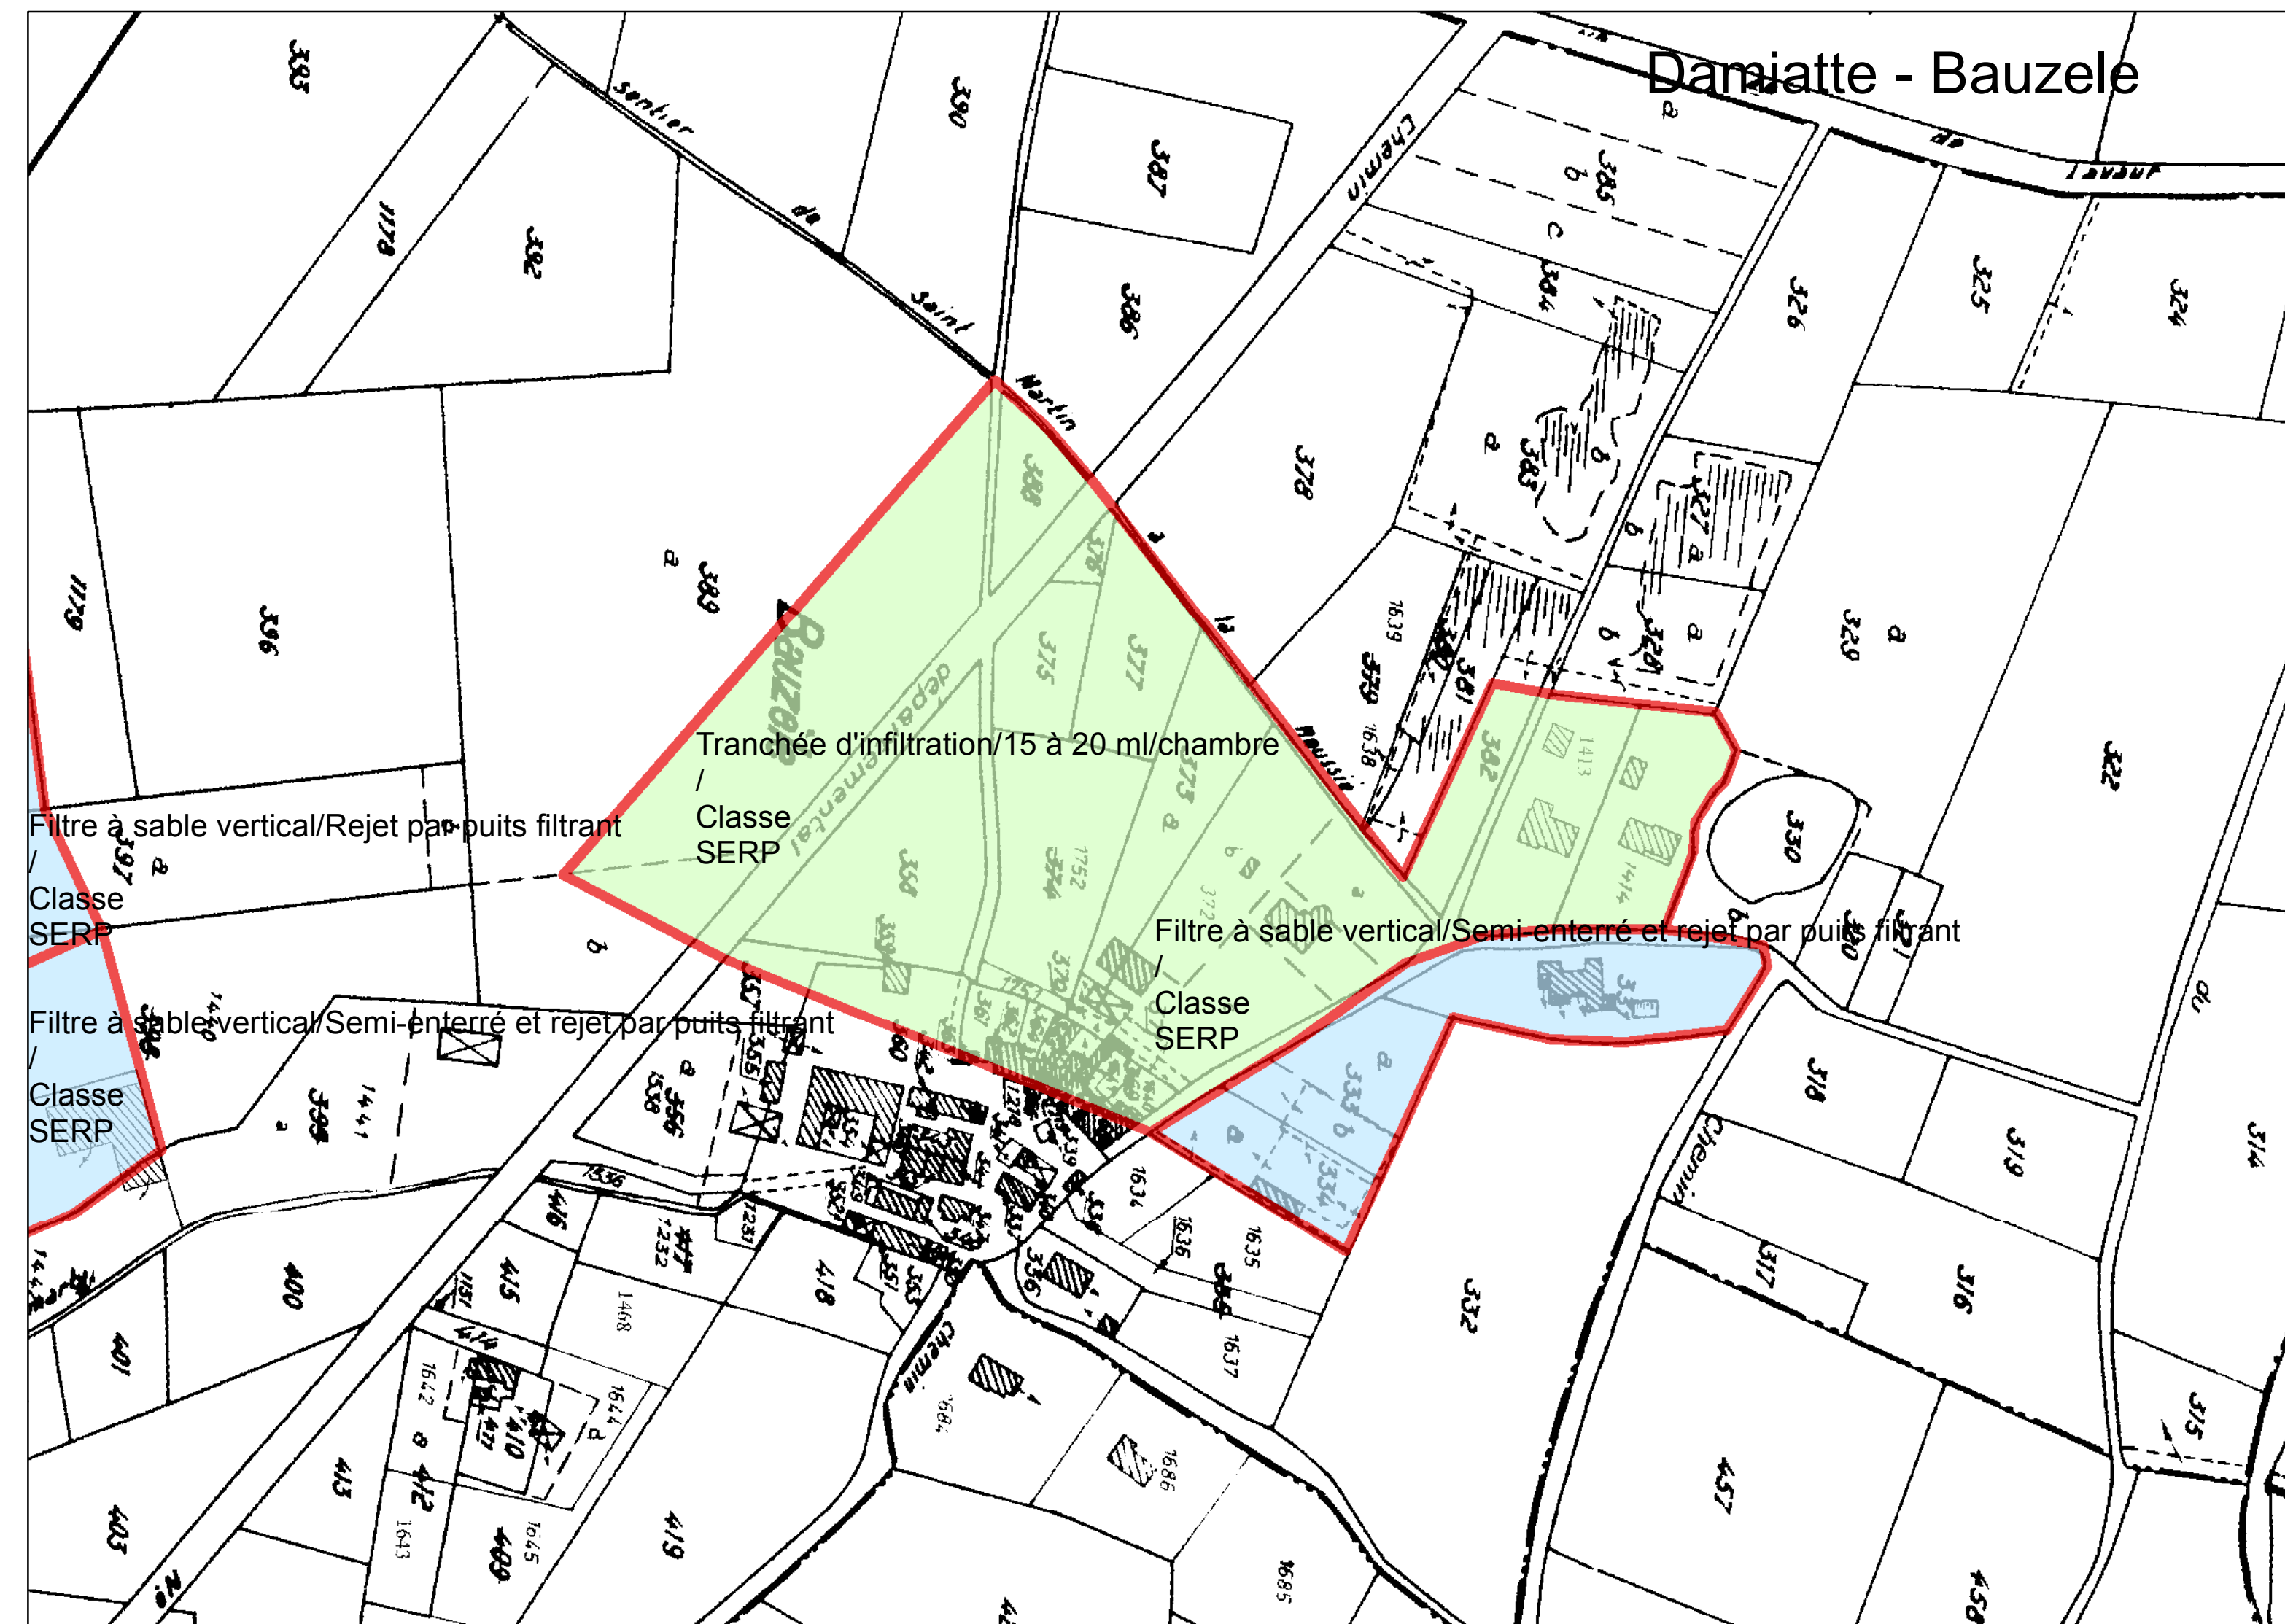

Darniatte - En Auriol

